



SC5 6077-ECT22-PWM 产品使用手册 V1.1

内部资料，请勿外传
产品内容如有变动，恕不另行通知



目录

1 产品简介	1
1.1 技术参数	1
1.2 模块接线图及指示灯说明	2
1.2.1 模块指示灯说明	2
1.2.2 模块端子说明	2
1.2.3 拨码开关设置	3
1.2.4 参数说明	3
2 使用示例	4
2.1 与 TwinCAT3 连接使用	4
2.1.1 通讯连接	4
2.1.2 硬件配置	4
2.1.3 安装 XML 文件	5
2.1.4 新建工程与组态	5
2.1.5 数据监控	7
2.2 与欧姆龙 Sysmac Studio 连接使用	8
2.2.1 通讯连接	8
2.2.2 硬件配置	8
2.2.3 安装 XML 文件	8
2.2.4 新建工程与组态	9
2.2.5 数据监控	12



手册版本	说明
V1.0	适用 V1.0 软件版本的 SC5 6077-ECT22-PWM 耦合器使用。
V1.1	适用 V1.0 软件版本的 SC5 6077-ECT22-PWM 耦合器使用，更正了 SF、BF 指示灯的位置。


1 产品简介

SC5 6077-ECT22-PWM (以下简称 SC6077-ECT) 耦合器模块, EtherCAT 总线、2 个 RJ45 口, We11BUS 背板总线、可扩展 32 个 SC6000 系列模块, 24VDC 供电, 带 8 位拨码设置站 ID 地址, 8 路 PWM 输出, 最高 5KHz 频率输出, 1% 占空比调节精度, 1HZ 频率输出精度, PNP 晶体管型输出。每路 PWM 输出可以单独配置为普通数字量输出或 PWM 输出。

1.1 技术参数

型号	SC5 6077-ECT22-PWM
订货号	SC5 6077-ECT22-PWM
电源电压	20.4~28.8V DC
供电极性保护	支持
功耗	190mA@24V DC
总线+5VDC 电流容量	<2000mA
本地 IO	8DO, 8DO 为 PNP 型输出。
可插拔式 IO 端子	否
支持扩展 IO 模块数量	32 个
安装导轨	35mm 导轨
尺寸 (长 X 宽 X 高)	95X100X85mm
重量	235g
工作环境	工作温度: -10~55° C ; 相对湿度: 5%~90% (无凝露)
网络接口	2 个 RJ45
连接速率	自适应 10M/100M
隔离	
通道与总线之间	有
电源到总线	有

1.2 模块接线图及指示灯说明

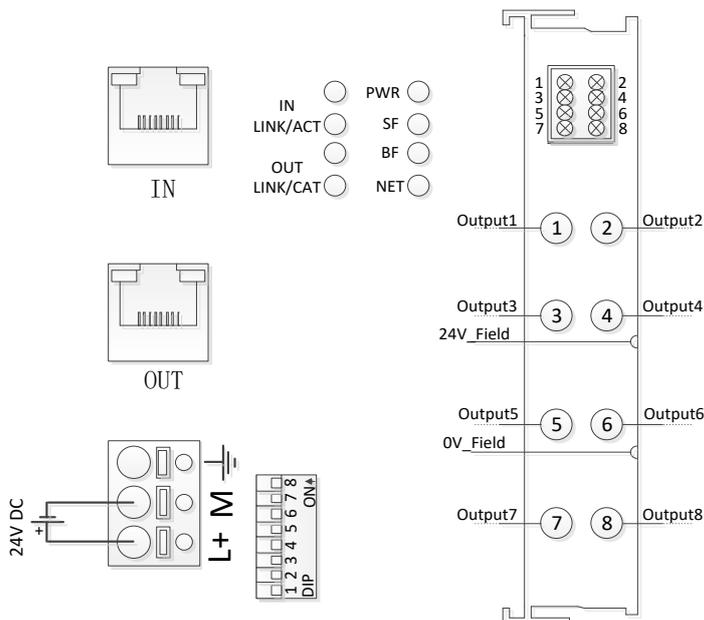

1.2.1 模块指示灯说明

指示灯	说明
PWR	电源指示灯，模块供电正常时 PWR 指示灯点亮；
SF	闪烁：扩展模块总线错误； 长亮：组态错误； 熄灭：模块正常；
BF	在组态错误时，显示实际扩展模块的数量，没模块时快闪； 有模块时，500ms 亮一次表示有一个模块，5s 循环一次；
NET	长亮：模块与 ECT 主站没有通讯； 闪烁：模块与 ECT 主站有通讯，但没 OP； 熄灭：模块与 ECT 主站正常通讯，处于 OP 状态；
IN LINK/ACT	IN 网口有数据收发时，指示灯闪烁；
OUT LINK/ACT	OUT 网口有数据收发时，指示灯闪烁；

1.2.2 模块端子说明

接线端子	说明
L	SC6077-ECT 耦合器模块及其扩展 IO 模块电源正接线端
M	SC6077-ECT 耦合器及其扩展 IO 模块电源负接线端
	SC6077-ECT 耦合器接地端

注意：

- ① SC6077-ECT 耦合器模块与其后面的扩展 IO 模块是共用一个电源，但是接入的扩展 IO 模块数量比较多时，则需要接入 SC5 6098-2405 电源模块。

1.2.3 拨码开关设置

拨码开关	说明
	设置 SC6077-ECT 耦合器的 EtherCAT 站地址： $地址 = SW1 \times 2^0 + SW2 \times 2^1 + \dots + SW8 \times 2^7$

1.2.4 参数说明

SC6077-ECT 本地 IO PDO 参数说明：

项目	子项目	含义
Local Digital outputs	Channel 1~8	DO 输出，SC5 6077-ECT22-PWM 耦合器本地输出通道不做 PWM 输出时，可当普通数字量输出，在 COE 参数 0x5002 中设置。
Local PWM Outputs	Frequency Ch1	PWM 输出频率，单位为 HZ，范围 0~5KHz
	Duty Percent Ch1	PWM 输出占空比，单位为%，范围 0~100
	Frequency Ch2	PWM 输出频率，单位为 HZ，范围 0~5KHz
	Duty Percent Ch2	PWM 输出占空比，单位为%，范围 0~100
	Frequency Ch3	PWM 输出频率，单位为 HZ，范围 0~5KHz
	Duty Percent Ch3	PWM 输出占空比，单位为%，范围 0~100
	Frequency Ch4	PWM 输出频率，单位为 HZ，范围 0~5KHz
	Duty Percent Ch4	PWM 输出占空比，单位为%，范围 0~100
	Frequency Ch5	PWM 输出频率，单位为 HZ，范围 0~5KHz
	Duty Percent Ch5	PWM 输出占空比，单位为%，范围 0~100
	Frequency Ch6	PWM 输出频率，单位为 HZ，范围 0~5KHz
	Duty Percent Ch6	PWM 输出占空比，单位为%，范围 0~100
	Frequency Ch7	PWM 输出频率，单位为 HZ，范围 0~5KHz
	Duty Percent Ch7	PWM 输出占空比，单位为%，范围 0~100
	Frequency Ch8	PWM 输出频率，单位为 HZ，范围 0~5KHz
	Duty Percent Ch8	PWM 输出占空比，单位为%，范围 0~100

SC6077-ECT 耦合器 COE 参数说明：

对象字典	子索引	名称	含义
	0x01	ExtNum	当前扩展模块数量
	0x02	LocalErr	本地模块错误信息：


0x2000	0x02~0x22	EM1Err~EM32Err	0: 正常; 1: 总线错误; 2: 模块未接电源 槽号 1~32 扩展模块错误信息: 0: 正常; 1: 总线错误; 2: 扩展模块未接电源
0x2001	0x01	EtherCATBusErrOutputEN	通讯错误输出使能, 0: 输出清零; 1: 输出保持。
	0x02	ModuleErrAIEN	模块总线错误时 AI 输入使能, 0: 错误时 AI 通道显示值为 32767; 1: 错误时 AI 通道显示值保持。
	0x03	ModuleErrDIResetEN	模块总线错误时 DI 输入使能, 0: DI 输入保持; 1: DI 输入清零。
0x5002	0x01~0x08	PWM Channel1~8	SC5 6077-ECT22-PWM 输出通道 1~8 输出方式设置: Enable(默认): 通道为 PWM 输出 Disable: 通道为普通数字量输出
0x6000	0x01	ID	SC5 6077-ECT22-PWM 的站地址
0xF050	0x01~0x20	Module1Indent~Module32 Indent	槽号 1~32 存在的扩展模块类型代码

2 使用示例

2.1 与 TwinCAT3 连接使用

2.1.1 通讯连接

通讯连接示意图，如下图所示：

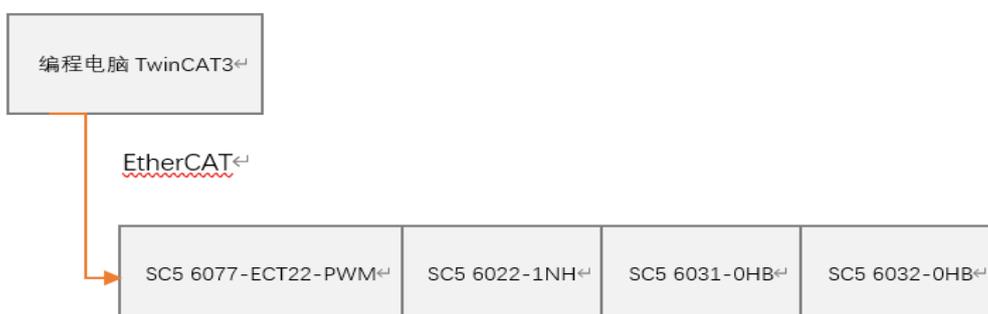

2.1.2 硬件配置


硬件配置如下表所示：

硬件	数量	备注
编程电脑	1 台	安装 TwinCAT3 软件

SC5 6077-ECT22-PWM	1 个	EtherCAT 通讯耦合器
SC5 6022-1NH	1 个	数字量输出模块
SC5 6031-OHB	1 个	模拟量输入模块
SC5 6032-OHB	1 个	模拟量输出模块
网线	若干	

2.1.3 安装 XML 文件


安装 XML 文件到 TwinCAT3 中，示例中默认文件夹为“C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT”，如下图所示：

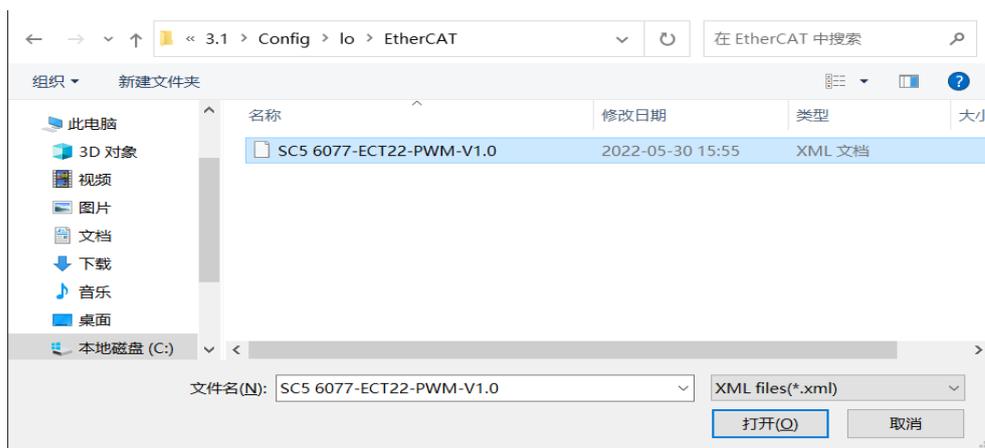


2.1.4 新建工程与组态

打开 TwinCAT3 软件，创建一个新的项目工程，如下图所示：




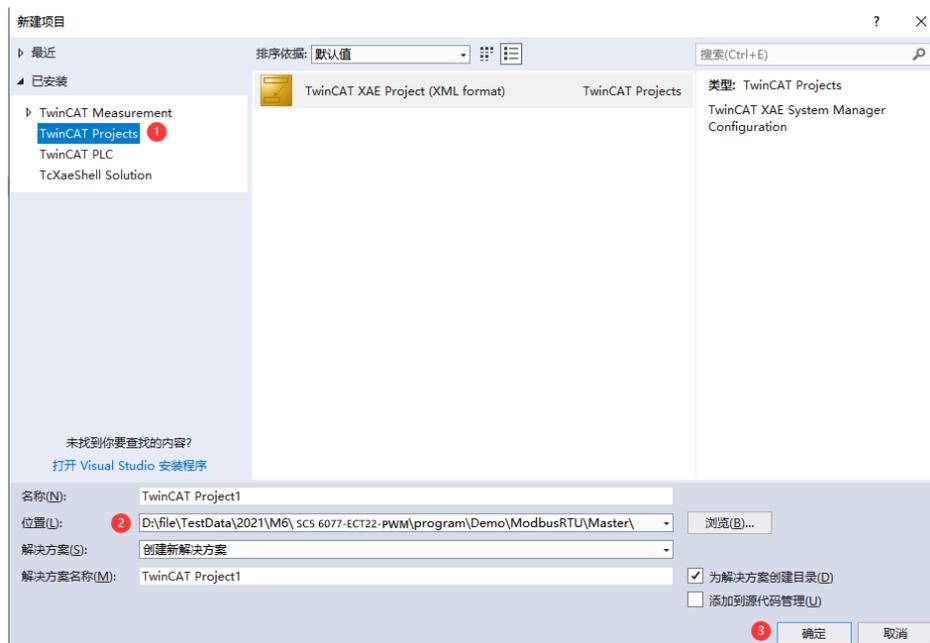

把与电脑连接的 SC6077-ECT 及其扩展 IO 扫描到工程中，点击 I/O>Devices>Scan, 如下图所示：

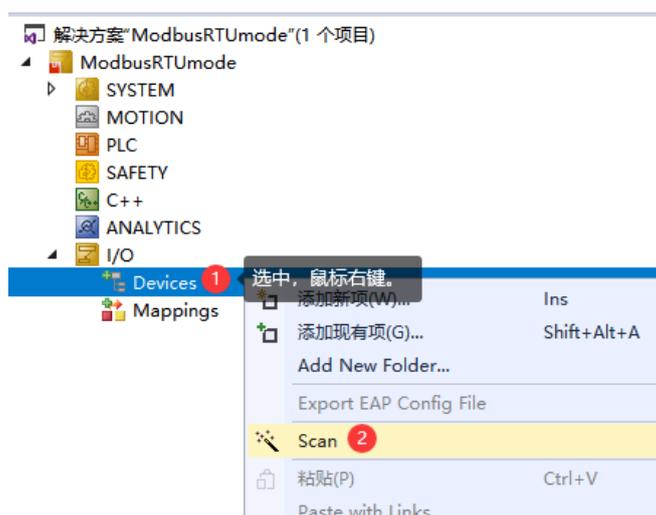


成功扫描上来的模块，如下图所示：

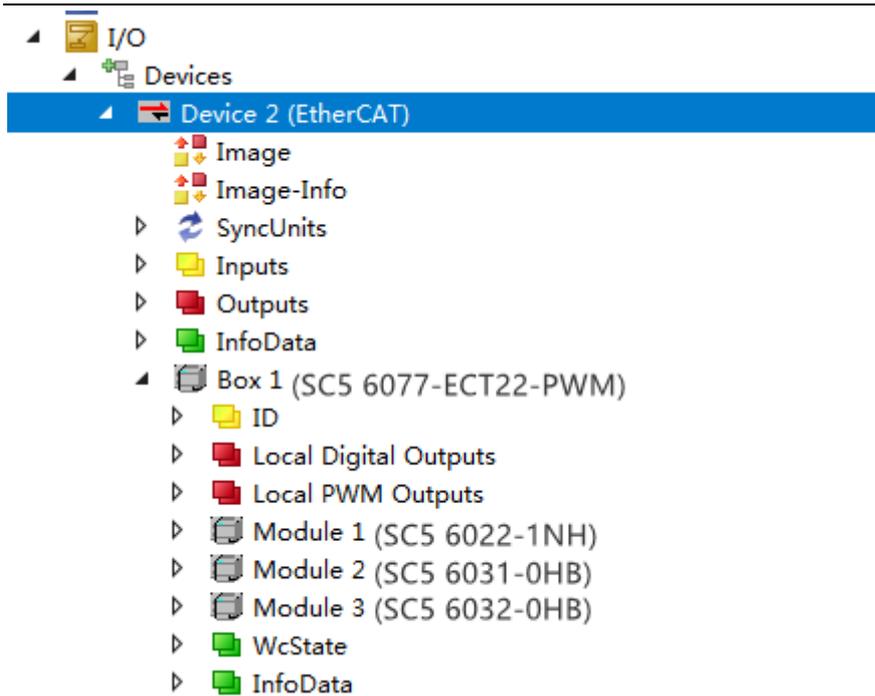

2.1.5 数据监控


在 TwinCAT3 上选择要监控的 IO 模块，选择要监控的通道进行监控，示例如下图所示：

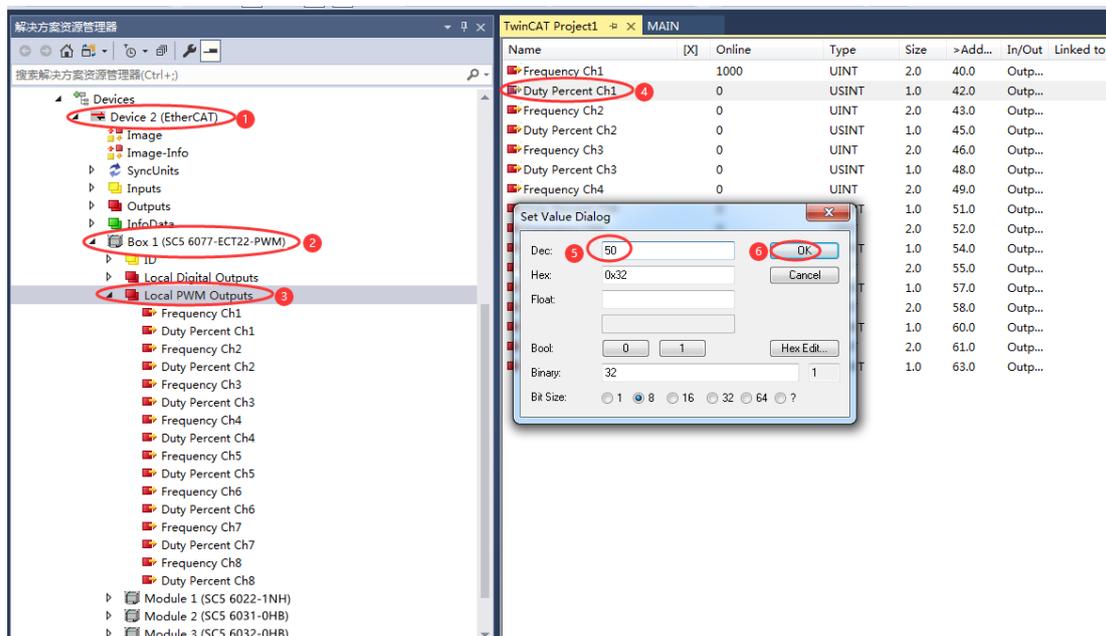

2.2 与欧姆龙 Sysmac Studio 连接使用

2.2.1 通讯连接

通讯连接示意图，如下图所示：

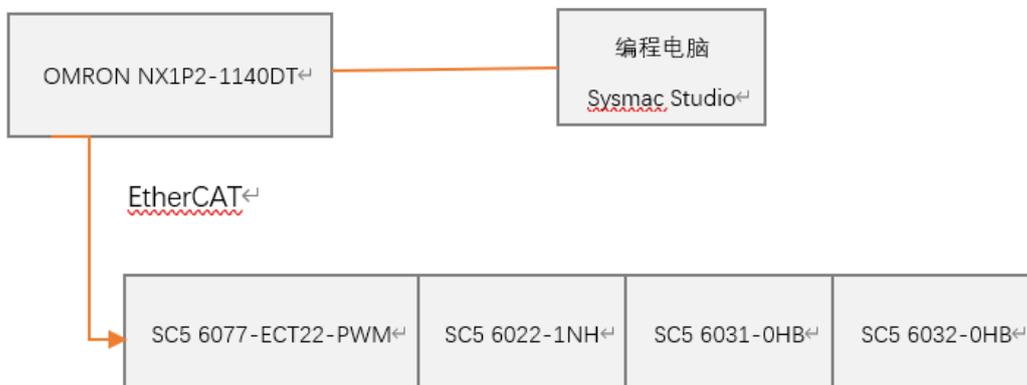


2.2.2 硬件配置

示例所需硬件配置如下表所示：


硬件	数量	备注
编程电脑	1 台	安装 TwinCAT3 软件
Omron NX1P2-1140DT	1 个	欧姆龙控制器
SC5 6077-ECT22-PWM	1 个	EtherCAT 通讯耦合器
SC5 6022-1NH	1 个	数字量输出模块
SC5 6031-0HB	1 个	模拟量输入模块
SC5 6032-0HB	1 个	模拟量输出模块
网线	若干	

2.2.3 安装 XML 文件

打开 Sysmac Studio 编程软件，创建一个空工程，然后按照下图步骤安装 XML 文件：

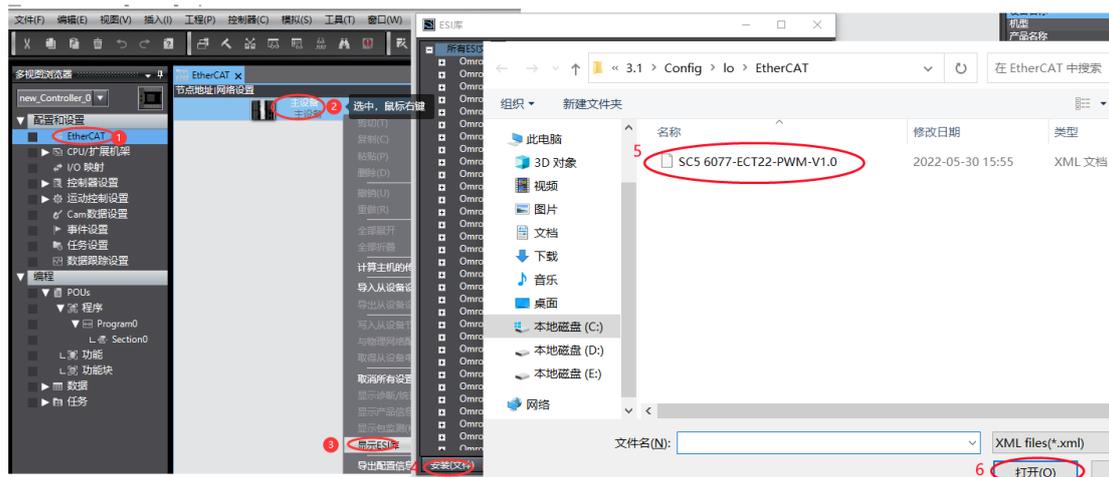


安装完成后可以在“ESI 库”中找到已安装的 XML 文件，如下图所示：

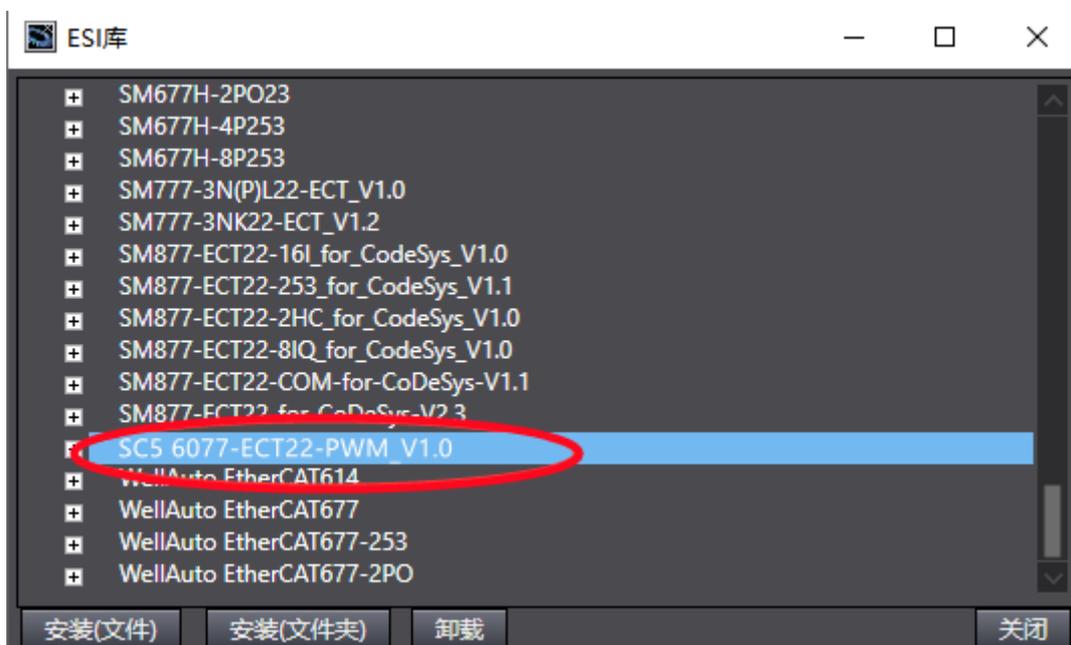

2.2.4 新建工程与组态



打开欧姆龙 Sysmac Studio 软件，新建一个工程，选择好控制器设备型号及版本号，如下图所示：

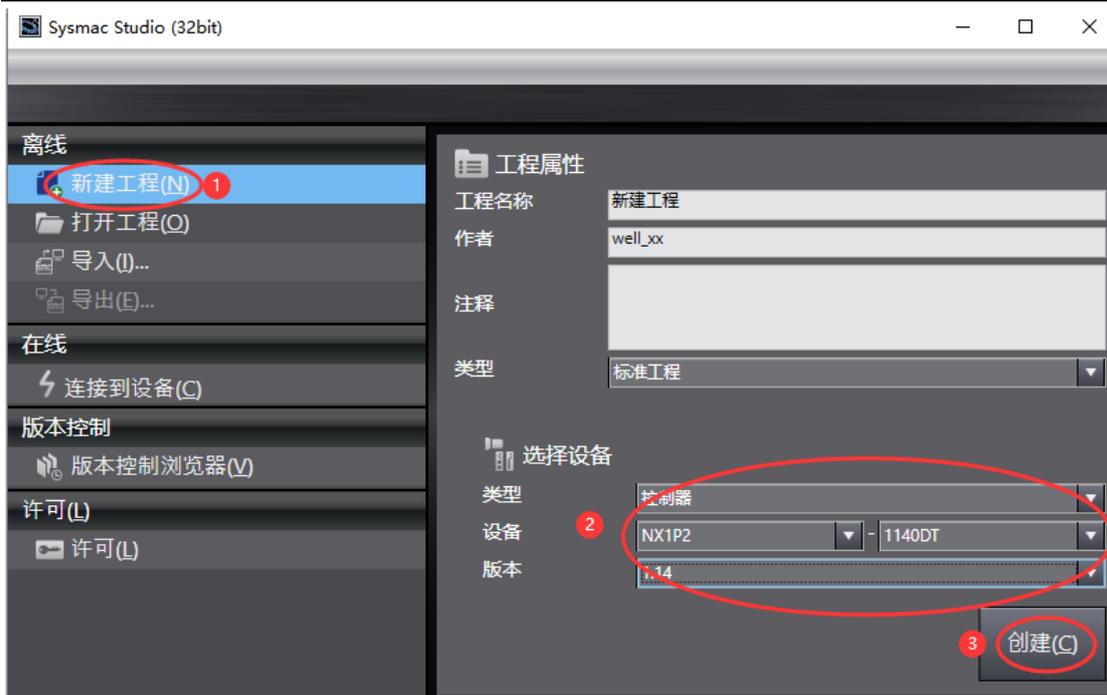


把编程电脑与欧姆龙控制器建立连接，本示例中欧姆龙控制器的 IP 地址为 192.168.250.1，编程电脑的 IP 地址为 192.168.250.168。测试编程电脑与欧姆龙控制器是否已经通讯正常，如下图所示：




编程电脑与控制器通讯正常后，把控制器进行在线，把 SC6077-ECT 耦合器及其扩展 IO 扫到 Sysmac Studio 上，如下图所示：

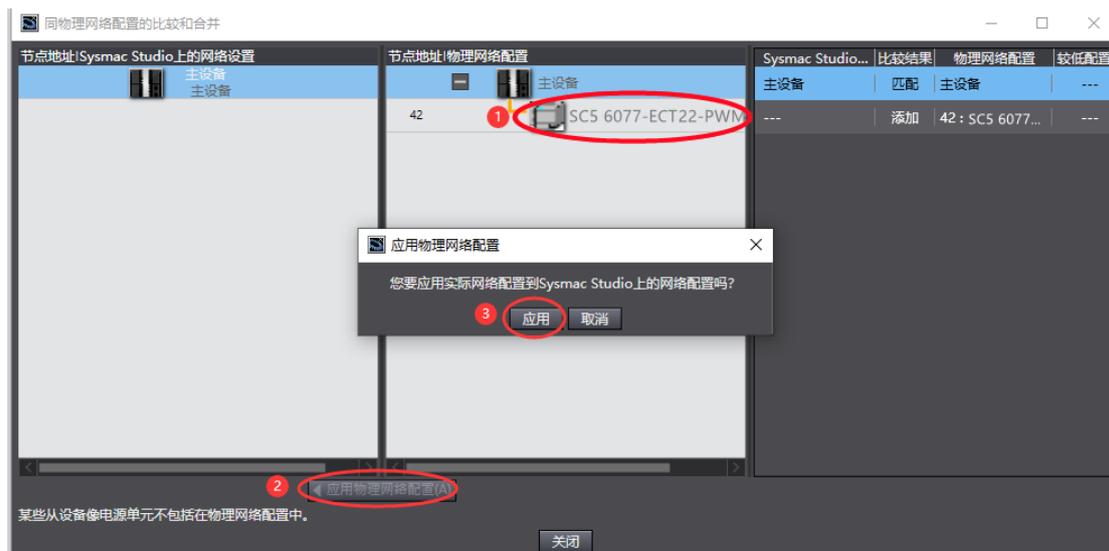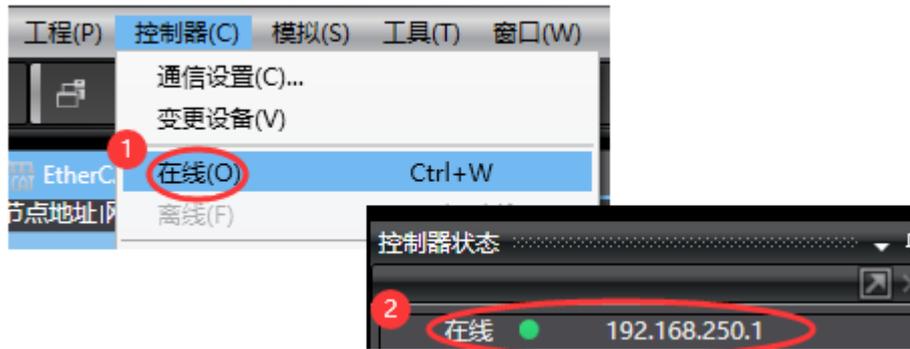

成功扫描上来的结果如下图所示：

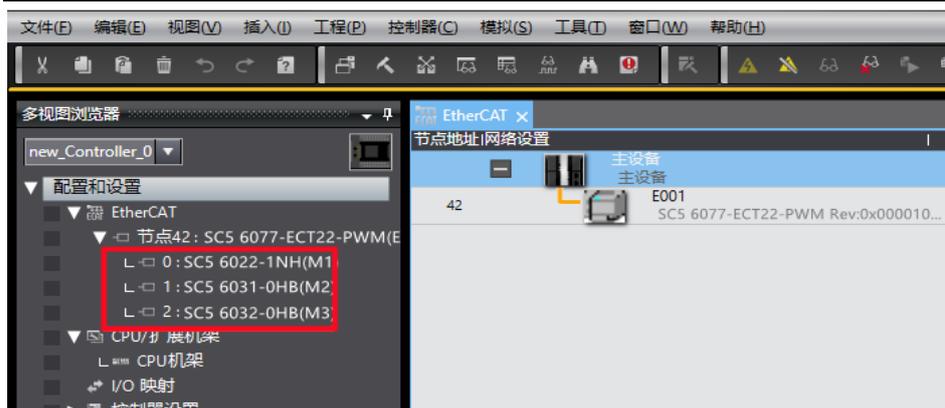

SC6077-ECT 及其扩展模块成功扫到 Sysmac Studio 上后，需要把配置下载到控制器中，这样控制器才能对 SC6077-ECT 及其扩展模块进行监控操作，如下图所示：

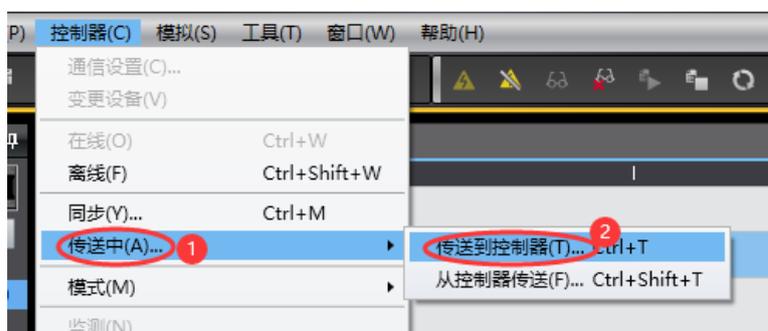

2.2.5 数据监控

把上述的配置下载到控制器后，保持控制器在线状态，Sysmac Studio 软件上“多视图浏览器”“配置和设置”“IO 映射”中对 IO 进行监控，如下图所示：

